



## Luft/Wasser Wärmepumpe Innenaufstellung FLWi 1-6 bis 1-12 mit Unterstellspeicher Ausblas gleichseitig Aussparungen

Aussparungsplan Ausblas Rechts

Grundriss

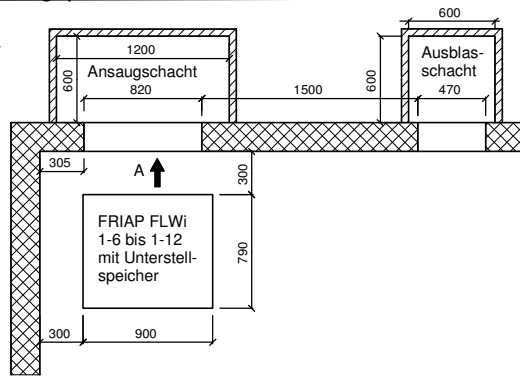

Ansicht A

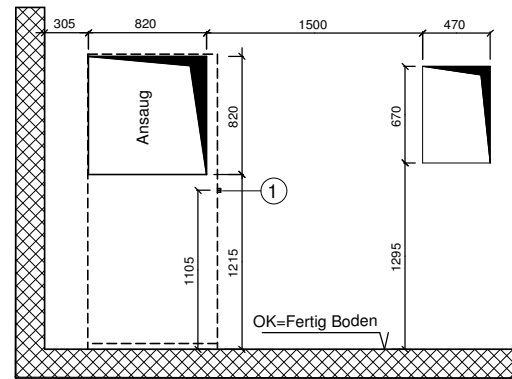


1 - Kondensationsanschluss  
Syphoniert mit Trichter in  
Kanalisation.

Anschluss immer auf gleicher  
Seite wie die Heizungsanschlüsse.

Aussparungsplan Ausblas Links

Grundriss

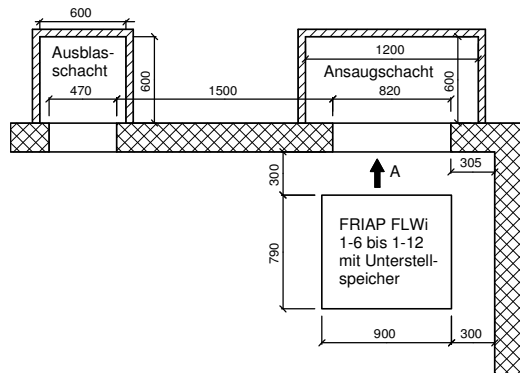

Ansicht A

