


Luft/Wasser Split-Wärmepumpe

Schalldruckpegel

Seitenansicht

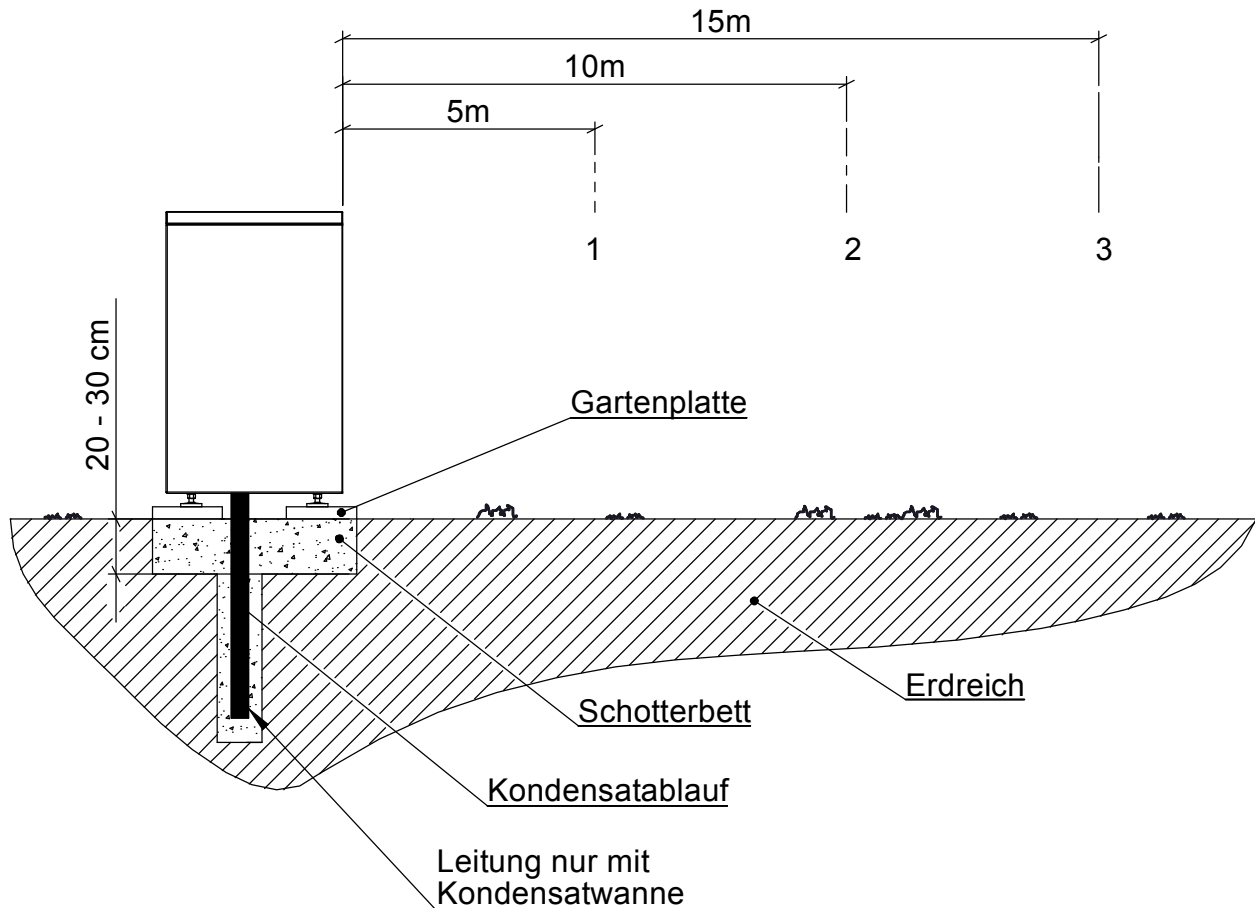

Schalldruckpegel

Typ	Schalldruckpegel					
	1		2		3	
	Standard Betrieb	Abgesenktem Betrieb	Standard Betrieb	Abgesenktem Betrieb	Standard Betrieb	Abgesenktem Betrieb
FLWsp 1-6	36,8	31,3	30,8	25,3	27,3	21,8
FLWsp 1-8	36,8	31,3	30,8	25,3	27,3	21,8
FLWsp 1-10	36,8	31,3	30,8	25,3	27,3	21,8
FLWsp 1-12	36,8	31,3	30,8	25,3	27,3	21,8
FLWsp 1-17	39,8	34,3	33,8	28,3	30,3	24,8
FLWsp 1-21	39,8	34,3	33,8	28,3	30,3	24,8
FLWsp 1-28	41,6	36,1	35,1	30,1	32,1	26,6

Die Leistungsreduktion bei abgesenktem Betrieb beträgt ca. 13% (COP -0,25).