

Technische Daten

Hydraulische Anschlüsse Kollektorenfelder FRIAP TERZA 250

EINREIHIGE ANLAGEN BIS 6 KOLLEKTOREN

Die Kollektorenfelder müssen immer wechselseitig angeschlossen werden:

Eingang/Ausgang= C/B oder Eingang/Ausgang= D/A




Nicht benutzte Anschlüsse mit Deckel versehen.



MEHRREIHIGE ANLAGEN

Nicht benutzte Anschlüsse mit Deckel versehen.

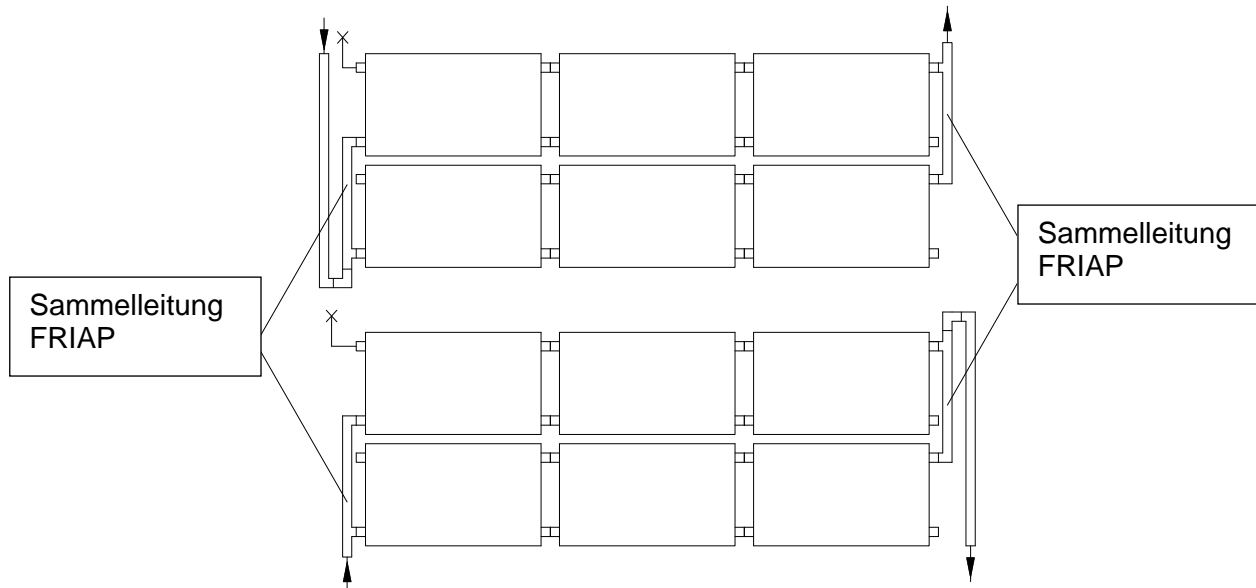

Mehrreihige Anlagen müssen immer im Tichelmann – System angeschlossen werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

friap@friap.ch www.friap.ch

FRIAP AG
 Ey 9
 3063 Ittigen
 Tel. 031 917 51 11
 Fax 031 917 51 10

FRIAP AG
 Bleicheweg 5
 5605 Dottikon
 Tel. 056 616 77 00
 Fax 056 616 77 19

FRIAP AG
 n-energietechnik
 Felsenaustrasse 31
 7001 Chur
 Tel. 081 252 81 20
 Fax 081 252 81 21

FRIAP SA
 Ch. des Biollettes 13
 1680 Romont
 Tel. 026 652 90 50
 Fax 026 652 90 59